



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction départementale de
la protection des populations

Saint-Etienne, le **- 7 MARS 2019**

Environnement et Prévention des Risques
Dossier suivi par : Odile PRACCA
Tél. : 04.77.43.38.44
Fax : 04.77.43.53.02

Le Préfet

à

Mél : ddpp-epr@loire.gouv.fr

**Mesdames et Messieurs les maires du
département**

En communication à

**Messieurs les sous-préfets de Montbrison et
Roanne**

**Monsieur le directeur départemental
des services d'incendie et de secours**

Objet : Information relative aux moyens d'alerte des services de secours dans les établissements recevant du public

PJ : Fiche de procédure

L'article MS 70 du règlement de sécurité applicable aux établissements recevant du public prévoit que l'alerte d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie doit être assurée immédiatement, notamment par téléphone urbain fixe.

Le recours au téléphone analogique ne peut plus être systématique. En effet, les lignes du réseau téléphonique commuté (RTC) ne sont désormais plus commercialisées. Elles sont remplacées progressivement par de la téléphonie fixe sur le réseau IP (soit par fibre optique soit par xDSL), à travers un poste téléphonique raccordé à une box. Cependant ce système ne fonctionne qu'en présence d'électricité.

Or les technologies répondant aux objectifs suivants sont réputées conformes aux spécifications relatives au "téléphone urbain fixe", mentionnées à l'article MS 70 :


- appareil fixe
- constamment accessible en présence du public
- liaison vocale de qualité permettant une audibilité efficace lors d'un appel d'urgence
- fiabilité de fonctionnement
- disponibilité immédiate en toutes circonstances, même en cas de coupure électrique


Au vu de ces éléments, le Ministère de l'Intérieur a rédigé une note d'information destinée à préciser les dispositions de l'article MS 70.

Une fiche de procédure a ainsi été rédigée et présentée aux membres de la sous-commission ERP/IGH et validée lors de la séance du 6 décembre 2018.

Je vous transmets donc ce document qui servira de base aux vérifications et prescriptions lors des visites et études.

Les services de la direction départementale de la protection des populations restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous souhaiteriez connaître.

Le Préfet,

Evence RICHARD

	<h1>Article MS 70</h1>	<p>Fiche procédure</p> <p>Rédacteur : MDE</p> <p>Mise à jour : novembre 2018</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

<p>Contexte</p>	<p>Fin de la commercialisation des lignes téléphoniques RTC depuis novembre 2018 Développement du réseau IP (xDSL ou fibre optique) avec terminal téléphonique raccordé à une box Suppression du réseau RTC à venir</p>
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


<p>Textes réglementaires</p>	<p>Articles MS 70, EL 3, EL 12§3 Avis de CCS du 2 février 2012 Note d'information du BPRI du 24 janvier 2017</p>
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Applications</p>	<p>ERP 5^{ème} catégorie sans locaux à sommeil</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Téléphone sur box secourue pendant une heure ➤ Téléphone mobile avec couverture réseau satisfaisante <p>ERP 5^{ème} catégorie avec locaux à sommeil</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Téléphone sur box secouru pendant une heure <p>ERP 1^{er} groupe</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Téléphone sur box secouru pendant une heure
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Prescriptions</p>	<p><u>ERP 5^{ème} catégorie sans locaux à sommeil</u> Réaliser la liaison avec les SP au moyen d'un téléphone urbain en assurant une continuité du service en cas de coupure électrique pendant une heure ou au moyen d'un téléphone mobile si la couverture du réseau est satisfaisante (article PE 27)</p> <p><u>ERP 5^{ème} catégorie avec locaux à sommeil</u> Réaliser la liaison avec les SP au moyen d'un téléphone utilisant les technologies VoIP (fibre optique ou xDSL) en assurant une continuité du service en cas de coupure électrique pendant une heure (article PE 27 et R123-13)</p> <p><u>ERP 1^{er} groupe</u> Réaliser la liaison avec les SP au moyen d'un téléphone utilisant les technologies VoIP (fibre optique ou xDSL) en assurant une continuité du service en cas de coupure électrique pendant une heure (articles MS 70, EL 3 et EL 12§3)</p>
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHEMA DE PRINCIPE TECHNIQUE

Installation autorisée en ERP 5^{ème} catégorie avec locaux à sommeil et ERP 1^{er} groupe

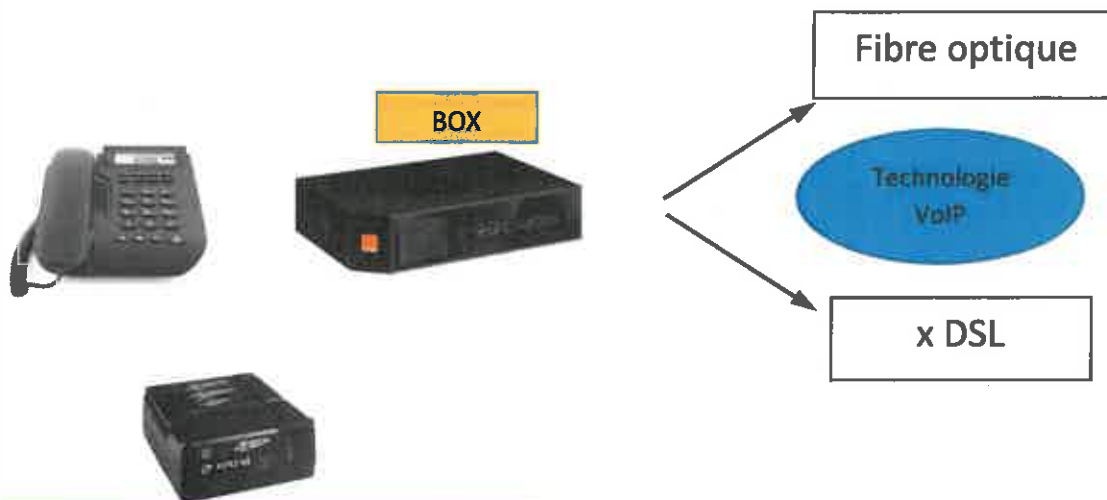

Secours électrique pendant une heure

Installation non autorisée en ERP 5^{ème} catégorie avec locaux à sommeil et ERP 1^{er} groupe



**Validation en
SCERP-IGH
le 6 décembre 2018**

Les dossiers sont traités selon cette procédure dans les différentes commissions de sécurité du département (CS de Roanne et Saint-Etienne, CSA Roanne et Montbrison et SCERP-IGH)

Date de mise en application : le 6 décembre 2018